

Manual técnico


ABB-free@home®

Sensor/actuador atenuación

1/1 elementos; 2/1 elementos, inalámbrico

SDA-F-1.1.1-WL

SDA-F-2.1.1-WL

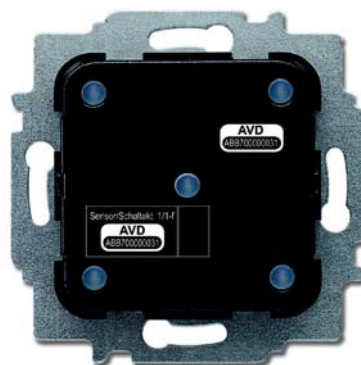

1	Indicaciones sobre el manual	3
2	Seguridad.....	4
2.1	Indicaciones y símbolos empleados.....	4
2.2	Uso conforme al fin previsto	5
2.3	Uso no conforme	5
2.4	Grupo de destino / cualificación del personal.....	5
2.5	Instrucciones de seguridad.....	6
2.6	Medio ambiente	7
3	Estructura y funcionamiento	8
3.1	Volumen de suministro	9
3.2	Resumen de tipos.....	9
3.3	Funciones	9
3.4	Cuadro sinóptico del aparato.....	10
4	Datos técnicos	11
4.1	Tipos de carga.....	12
4.2	Esquemas de dimensiones	13
5	Conexión y montaje	14
5.1	Notas para la planificación	14
5.2	Instrucciones de seguridad.....	14
5.3	Esquemas de conexiones	15
5.4	Instalación	16
6	Puesta en servicio.....	18
6.1	Acoplamiento de aparatos inalámbricos con el System Access Point	19
6.2	Asignar aparatos y establecer canales.....	21
6.3	Opciones de ajuste por canal	26
6.4	Enlaces.....	30
7	Actualización	33
8	Manejo	33
9	Mantenimiento	33
9.1	Limpieza	33
9.2	Diagnóstico del estado de fallo.....	34
10	Notas.....	35
11	Índice	36

1 Indicaciones sobre el manual

Lea atentamente el presente manual y siga todas las indicaciones incluidas. De esta forma evitará que se produzcan daños personales y materiales y garantizará un servicio fiable y una larga vida útil del aparato.

Conserve el manual con cuidado.

En el caso de entregar el aparato a terceros, entregue también este manual.

ABB no asume ninguna responsabilidad por los daños debidos a la inobservancia del manual.

Si requiere más información o tiene alguna pregunta sobre el aparato, póngase en contacto con ABB o visítenos en Internet en:

www.abb.com/freeathome

2 Seguridad

El producto se ha construido de conformidad con las reglas técnicas actuales y su funcionamiento es seguro. Ha sido verificado y ha salido de fábrica en un estado técnico seguro.

Sin embargo, existen riesgos residuales. Lea y observe las instrucciones de seguridad para evitar cualquier riesgo.

ABB no asume ninguna responsabilidad por los daños debidos a la inobservancia de las instrucciones de seguridad.

2.1 Indicaciones y símbolos empleados

Las siguientes indicaciones señalan peligros especiales que pueden surgir durante el empleo del aparato o proporcionan información útil:



Peligro

Peligro de muerte / lesiones personales graves

- El símbolo de advertencia, en combinación con la palabra clave "Peligro", indica una situación de peligro inminente que provocará lesiones personales graves (irreversibles) o incluso mortales.



Advertencia

Lesiones personales graves

- El símbolo de advertencia, en combinación con la palabra clave "Advertencia", indica una situación de peligro inminente que puede provocar lesiones personales graves (irreversibles) o incluso mortales.



Precaución

Lesiones personales

- El símbolo de advertencia, en combinación con la palabra clave "Precaución", indica una situación de peligro inminente que puede provocar lesiones personales leves (reversibles).



Atención

Daños materiales

- Este símbolo, en combinación con la palabra clave "Atención" indica una situación que puede provocar daños en el producto o en otros objetos situados en los alrededores.



Nota

Este símbolo, en combinación con la palabra clave "Nota", indica consejos y recomendaciones útiles para utilizar el producto de forma eficiente.



Este símbolo advierte frente a tensiones eléctricas.

2.2 Uso conforme al fin previsto

El aparato es una unidad de sensor/actuador para el montaje empotrado descentralizado.

El aparato está previsto para:

- Funcionamiento conforme a los datos técnicos indicados
- Instalarse en interiores secos y en cajas empotrables adecuadas
- Utilizarse con las opciones de conexión disponibles en el aparato

Un uso correcto también supone el cumplimiento de todas las indicaciones de este manual.

2.3 Uso no conforme

Cualquier empleo que no se indique en Capítulo 2.2 “Uso conforme al fin previsto” en la página 5 se considerará como no conforme y podría causar daños personales y materiales.

ABB no se hace responsable de los daños debidos a un uso no conforme del aparato. El usuario/explotador serán los únicos que asuman el riesgo.

El aparato no está previsto para:

- Cambios constructivos realizados por cuenta propia
- Reparaciones
- Utilizarse en exteriores
- Utilizarse en salas húmedas.

2.4 Grupo de destino / cualificación del personal

Solo electricistas cualificados con la formación correspondiente se pueden encargar de la instalación, puesta en servicio y el mantenimiento del aparato.

Los instaladores eléctricos tienen que haber leído y entendido el manual y tienen que seguir las indicaciones.

Los instaladores eléctricos deberán cumplir las disposiciones nacionales vigentes en su país sobre la instalación, la verificación de funciones, la reparación y el mantenimiento de productos eléctricos.

Los instaladores eléctricos deben conocer las “Cinco normas de seguridad” (DIN VDE 0105, EN 50110) y aplicarlas correctamente:

1. Desconectar;
2. Asegurar contra la reconexión;
3. Confirmar la ausencia de tensión;
4. Conectar a tierra y cortocircuitar;
5. Cubrir o aislar los componentes adyacentes que se encuentren bajo tensión.

2.5 Instrucciones de seguridad



Peligro – ¡Tensión eléctrica!

¡Tensión eléctrica! Peligro de muerte y de incendio por la tensión eléctrica de 100 ... 240 V.

En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente, con componentes por los que circule una corriente eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica peligrosa, cuyo resultado puede ser choque eléctrico, quemaduras o, incluso, la muerte.

- Los trabajos en la red de 100 ... 240 V deberán ser ejecutados exclusivamente por instaladores eléctricos cualificados.
- Desconecte la tensión de red antes del montaje o del desmontaje.
- No ponga nunca el aparato en funcionamiento si sus cables de conexión están dañados.
- No abra ninguna tapa atornillada de la carcasa del aparato.
- Emplee el aparato solamente si se encuentra en perfectas condiciones técnicas.
- No realice ningún cambio ni reparación en el aparato, en sus componentes ni en los accesorios.



¡Atención! – ¡Daños en el aparato por influencias externas!

La humedad y la suciedad del aparato pueden destruir el aparato.

- Proteja el aparato de la humedad, la suciedad y de cualquier daño durante el transporte, el almacenamiento y el funcionamiento.

2.6 Medio ambiente



¡Piense en la protección del medio ambiente!

Los aparatos eléctricos y electrónicos usados no se deben desechar en la basura doméstica.

- El aparato contiene materiales valiosos que pueden reutilizarse. Entregue, por lo tanto, el aparato en los puntos de recogida correspondientes.

Todos los materiales de embalaje y aparatos llevan marcas y sellos de homologación, para garantizar que puedan ser eliminados conforme a las prescripciones pertinentes. Elimine los materiales de embalaje, aparatos eléctricos o sus componentes a través de los centros de recogida o empresas de eliminación de desechos autorizados para tal fin.

Los productos cumplen los requisitos legales, especialmente la ley sobre los equipos eléctricos y electrónicos y el reglamento REACH.

(Directiva de la UE 2012/19/UE RAEE y la 2011/65/UE RoHS)

(Ordenanza de la UE REACH y ley de ejecución de la ordenanza (CE) n.º1907/2006)

3 Estructura y funcionamiento

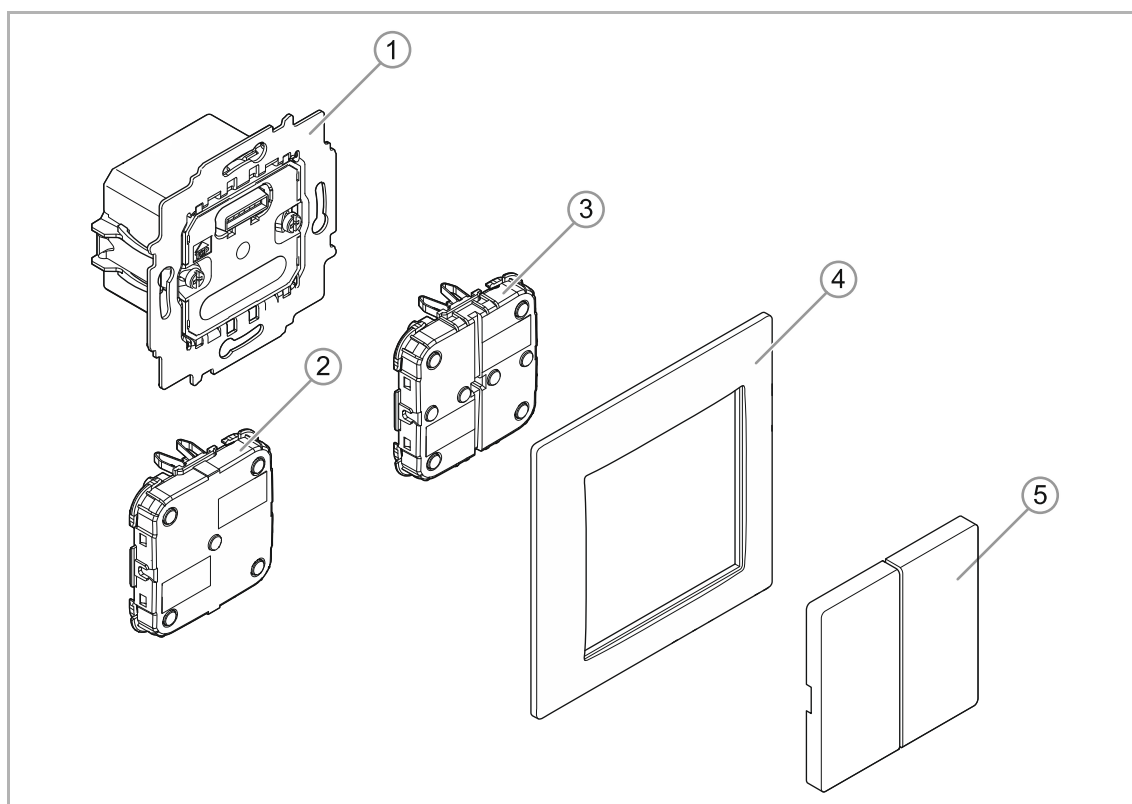


Fig. 1: Vista del producto

- [1] Mecanismo empotrado
- [2] Sensor para sensor/actuador de atenuación 1/1
- [3] Sensor para sensor/actuador de atenuación 2/1
- [4] Marco (no incluido en el volumen de suministro)
- [5] Interruptor de tecla (no incluido en el volumen de suministro)

El aparato es una unidad de sensor/actuador de atenuación para el montaje empotrado descentralizado. Sirve tanto de elemento de control como también de actuador para conmutar o regular cargas eléctricas.

El sensor y el actuador se encuentran combinados en un mecanismo empotrado [1]. El sensor y los canales de conmutación se suministran ya programados (tecla arriba/abajo: apagado/encendido; 2/1, mediante interruptor de tecla izquierdo). Esta preconfiguración también puede adaptarse.

Tras conectar el receptor, este podrá conectarse/regularse directamente en el elemento de control.

Otras características del producto:

- Los LED verdes como luces de orientación e indicadores de estado
- Interruptores de tecla intercambiables con los símbolos correspondientes

3.1 Volumen de suministro

El volumen de suministro solo contiene el mecanismo empotrado [1] y el sensor [2 o 3].

Este se debe completar con un interruptor de tecla adecuado [5] y un marco [4].



Nota

- En función del uso que se les dé, se pueden seleccionar interruptores de tecla con diferentes impresiones. Puede consultar más información sobre los programas de conmutación en el catálogo electrónico (www.busch-jaeger-catalogue.com).

3.2 Resumen de tipos

N.º de art.	Nombre de producto	Canales de sensores		Canales de actuadores		Carga de conmutación
SDA-F-1.1.1-WL	Sensor/actuador de atenuación 1/1, inalámbrico	1		1		1 x 180 W
SDA-F-2.1.1-WL	Sensor/actuador de atenuación 2/1, inalámbrico	2		1		1 x 180 W

Tab.1: Resumen de tipos

3.3 Funciones

La siguiente tabla proporciona un resumen sobre las posibles funciones y aplicaciones del aparato:

Símbolo de la interfaz de usuario	Información	
	Nombre:	Sensor
	Tipo:	Sensor
	Facilitada por:	Sensor/actuador de atenuación
	Función:	Elemento de control para controlar las funciones free@home
	Nombre:	Actuador atenuación
	Tipo:	Actuador
	Facilitada por:	Sensor/actuador de atenuación
	Función:	conmuta/regula las cargas conectadas

Tab.2: Resumen de funciones

3.4 Cuadro sinóptico del aparato

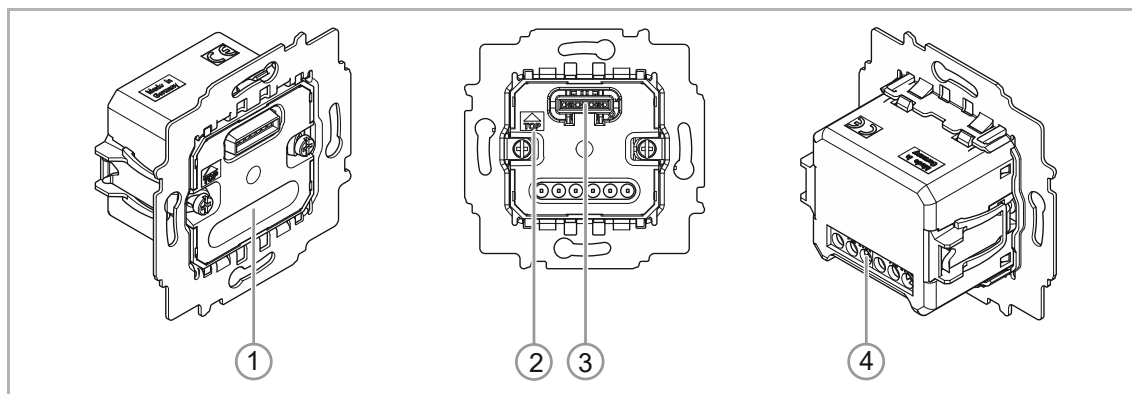


Fig. 2: Vista general del aparato Sensor/actuador atenuación 1/1 elementos; 2/1 elementos, inalámbrico (sin sensores)

- [1] Conexión de la fase L
- [2] Marca TOP
- [3] Regleta de enchufes para sensor
- [4] Bloque de bornes

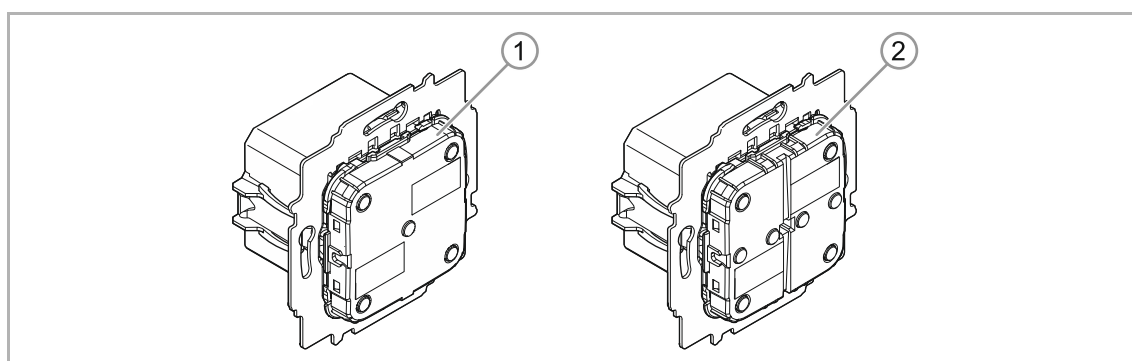


Fig. 3: Sensores


- [1] Sensor para sensor/actuador de atenuación 1/1
- [2] Sensor para sensor/actuador de atenuación 2/1

4 Datos técnicos

Denominación		Valor
Tensión de funcionamiento		230 V CA, 50/60 Hz
Conexión		L, N (opcional), entradas y salidas sujetas a potencial Borne roscado: 2 x 2,5 mm ² fijo; 2 x 1,5 mm ² flexible
Separador		con protección contra contacto accidental y retroceso (se puede quitar)
Protocolo de transmisión		free@home wireless
Frecuencia de transmisión		2,400 ... 2,483 GHz
Potencia de emisión máxima WL (inalámbrico)		< 15 dBm
Consumo de potencia		< 1 W
Carga nominal	Convencional:	■ 2 hilos 20 - 180 W ■ 3 hilos 10 - 180 W
	LEDi/CFLi:	■ 2 hilos y 3 hilos: tipo 2 - 80 W Es posible que se den limitaciones con cargas bajas cuando funcione con 2 hilos.
Grado de protección		IP20
Temperatura ambiente		-5 °C ... +45 °C
Temperatura de almacenamiento		-20 °C ... +70 °C

Tab. 3: Datos técnicos

4.1 Tipos de carga

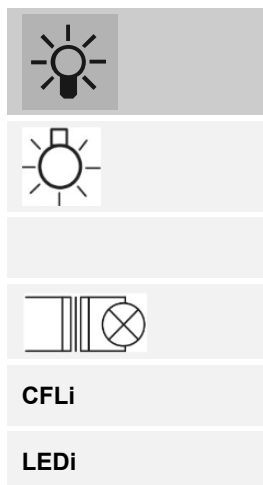

Tab.4: Tipos de cargas

- Optimizada para lámparas LED Retrofit (LEDi)
- Lámparas halógenas de baja tensión con reactancias convencionales según IEC 61558.

4.2 Esquemas de dimensiones



Nota

Todas las dimensiones están en mm. Todos los tipos de aparatos de este manual presentan las mismas dimensiones.

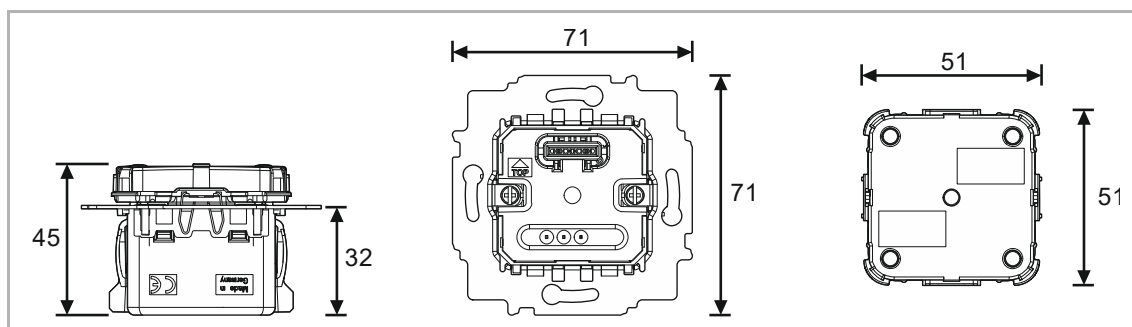


Fig. 4: Dimensiones de todos los tipos de aparatos descritos (todas las medidas en mm)

5 Conexión y montaje

5.1 Notas para la planificación



Nota

Las notas para la planificación y aplicación correspondientes al sistema pueden consultarse en el manual del sistema ABB-free@home®. Este se puede descargar en www.abb.com/freeathome.



Nota

El emisor y el receptor se comunican inalámbricamente. El alcance depende de las circunstancias constructivas. Las paredes o los techos, en especial los reforzados con acero o con revestimientos metálicos, reducen el alcance. La distancia entre los componentes y con respecto a otros aparatos emisores, que también emiten señales de alta frecuencia (p. ej., ordenadores, instalaciones de audio y video), deberá ser como mínimo de 1 m.

5.2 Instrucciones de seguridad



Peligro – ¡Tensión eléctrica!

Instalar los aparatos solo si cuenta con los conocimientos y la experiencia en electrotécnica necesarios.

- Si la instalación se realiza de forma inadecuada, pondrá en peligro su propia vida y la de los usuarios de la instalación eléctrica.
- Si la instalación se realiza de forma inadecuada, se pueden producir daños materiales graves, como por ejemplo incendios.

Se entiende como conocimientos especializados y condiciones para la instalación como mínimo:

- Aplique las "cinco reglas de seguridad" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Desconectar
 2. Asegurar contra la reconexión
 3. Confirmar la ausencia de tensión
 4. Conectar a tierra y cortocircuitar
 5. Cubrir o aislar los componentes adyacentes que se encuentren bajo tensión eléctrica.
- Usar el equipo de protección personal adecuado.
- Usar solo herramientas y aparatos de medición adecuados.
- Comprobar el tipo de red de alimentación (sistema TN, sistema IT, sistema TT) para garantizar las condiciones de conexión que resulten del correspondiente tipo (puesta a tierra clásica, puesta a tierra de protección, medidas de protección adicionales, etc.).
- Preste atención a la polaridad correcta.

5.3 Esquemas de conexiones

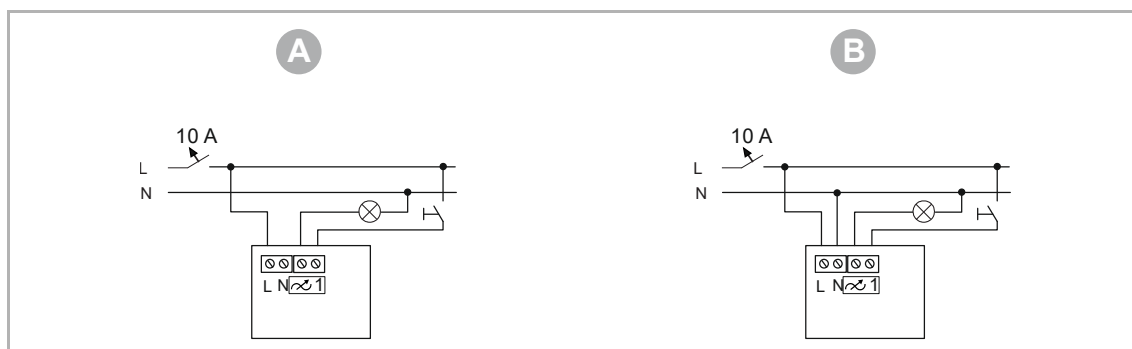


Fig. 5: Conexión eléctrica

[A] funcionamiento con 2 hilos SDA-F-2.1.1-WL

[B] funcionamiento con 3 hilos SDA-F-1.1.1-WL

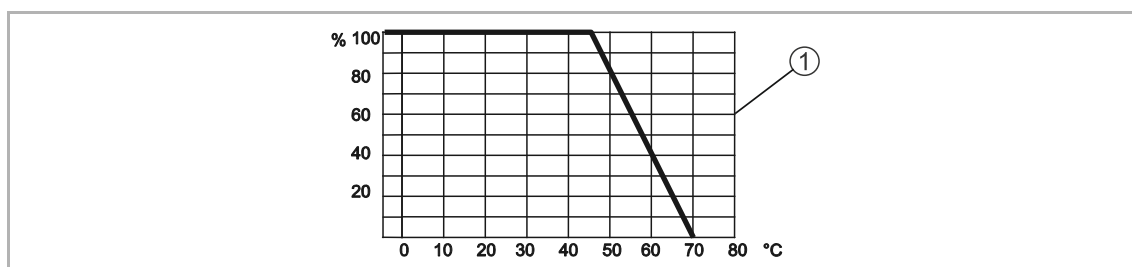


Fig. 6: Reducción de la potencia

[1] Curva de reducción de la potencia

- No se permite el funcionamiento con redes de transformadores aislantes con una potencia conectada ≤ 10 kVA.
- Potencia de conexión máxima admisible: 100 % = -5 °C...45 °C de temperatura de servicio (véase curva de reducción [1]: % = potencia nominal; °C = temperatura ambiente)

5.4 Instalación



Nota

Los aparatos están preparados para ser montados en cajas empotrables junto con el anillo portador correspondiente. El mecanismo ya se encuentra montado en el anillo portador.

Para montar el aparato, se debe proceder de la siguiente manera:

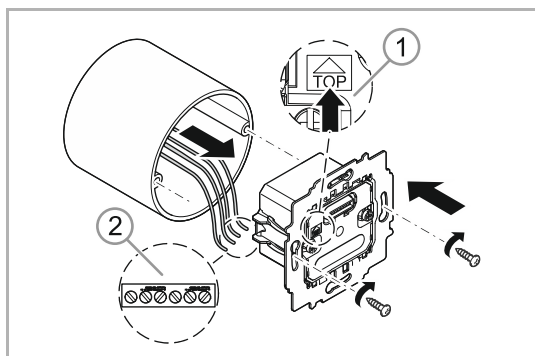


Fig. 7: Conexión y montaje



Nota

Antes de proceder al montaje, el sensor se debe extraer del mecanismo empotrable.

1. Gire el aparato hasta adoptar la posición de montaje correcta [1].
2. Conecte el cable de alimentación de 230 V en el bloque de terminales inferior [2].



Nota

Respete el cableado correcto.

Tenga en cuenta la Capítulo 5.3 “Esquemas de conexiones” en la página 15.

3. Coloque el aparato en la caja empotrable y atorníllela firmemente.
4. Inserte la tapa sobre el sensor (interruptor de tecla; aquí solamente se muestra el ejemplo de un interruptor de tecla simple).

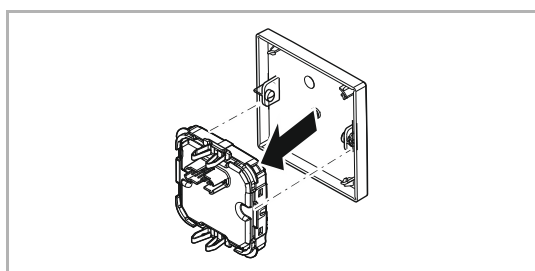


Fig. 8: Montaje de la tapa

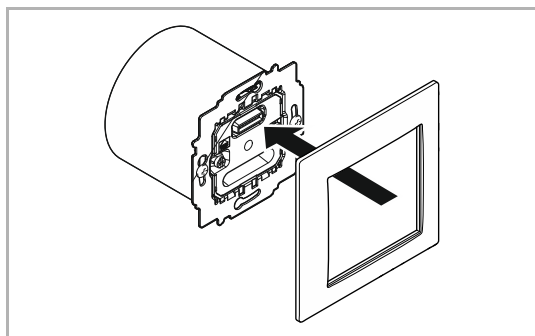


Fig. 9: Montaje del marco

5. Monte el marco.

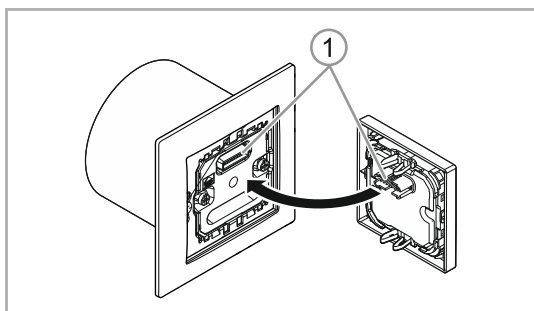


Fig. 10: Montaje del sensor

6. Inserte la tapa (con el sensor montado) sobre el mecanismo empotrable.

Preste atención a la posición correcta de la conexión del sensor [1].

6 Puesta en servicio

La puesta en marcha del aparato se lleva a cabo a través de la interfaz basada en web del System Access Point. Para ello, se presupone que ya se han realizado los pasos iniciales para la puesta en marcha de todo el sistema. Se requieren conocimientos generales de las funciones básicas del software de puesta en marcha del System Access Point.

El System Access Point establece la conexión entre los integrantes de free@home y el smartphone, la tablet o el PC. A través de él se identifican y se programan los integrantes durante la puesta en marcha.

Cada vez que se realice una alimentación de corriente, cualquier aparato sin programar estará en modo de programación durante 30 minutos y podrá registrarse en el sistema. Los aparatos programados comparten información con el System Access Point sobre su tipo y sobre las funciones soportadas.

Para la primera puesta en marcha, a todos los aparatos se les proporciona un nombre genérico (sensor/actuador de conmutación 1/1, ...). Durante la puesta en marcha, el instalador deberá cambiar este nombre por otro que tenga más sentido y que sea específico para la instalación (en el caso de un actuador, p. ej., "Luz de techo salón").

Para la ejecución de las funciones adicionales, es necesario parametrizar los aparatos.



Nota

En el manual técnico y en la ayuda online del System Access Point podrá encontrar información general sobre la puesta en servicio y la parametrización.

6.1 Acoplamiento de aparatos inalámbricos con el System Access Point

Los aparatos free@home-Wireless deben acoplarse al System Access Point antes de que puedan utilizarse en un proyecto. Durante el acoplamiento, los aparatos intercambian una clave de seguridad.

Tras el acoplamiento, la comunicación entre los aparatos se lleva a cabo de manera cifrada y estos están conectados fijamente al System Access Point. Los aparatos acoplados no pueden conectarse a otro System Access Point. Antes deben restablecerse los ajustes de fábrica de los mismos.

Siga los siguientes pasos para acoplar uno o varios aparatos al sistema:

1. Instale el/los aparato(s) free@home-Wireless.
2. Mediante su smartphone, tablet o PC, acceda a la interfaz de usuario del System Access Point que está listo para el funcionamiento.
3. Conecte la tensión de red de los aparatos free@home-Wireless.

Los aparatos estarán en el modo de programación durante 30 min.

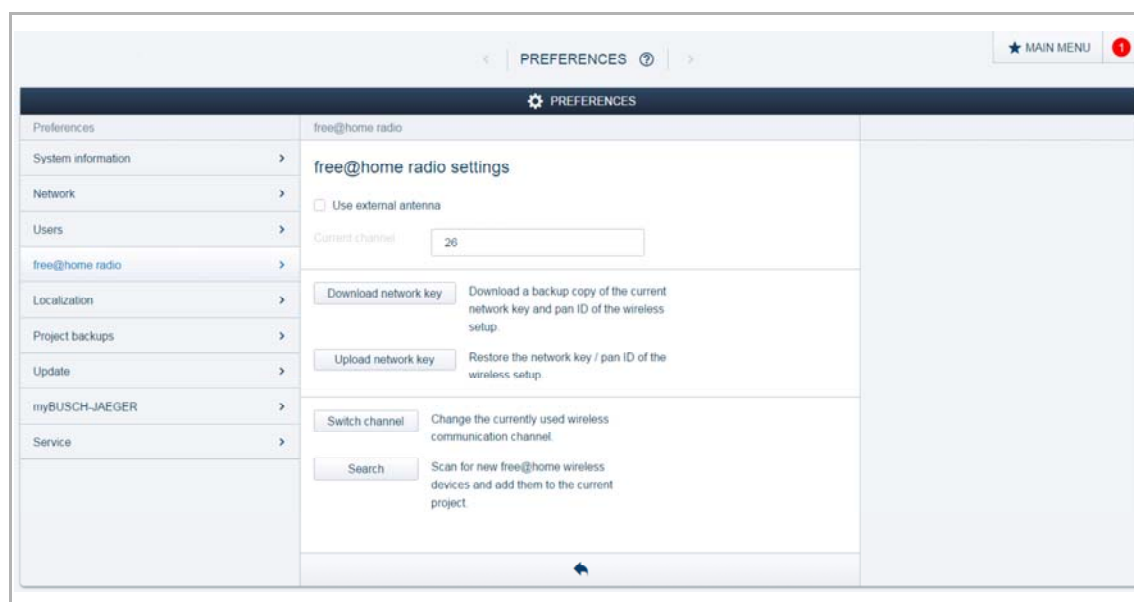


Fig. 11: Acoplamiento de los aparatos inalámbricos con el System Access Point

4. En la interfaz de usuario del System Access Point, seleccione "Configuración del sistema" > "Ajustes de free@home-Wireless" > "Buscar".

El System Access Point escaneará todos los canales free@home-Wireless sucesivamente. Los aparatos que se encuentren en el modo de programación se integrarán al sistema automáticamente. 10 min después de haber encontrado el último aparato, se finalizará el proceso de escaneado.

Los aparatos integrados se mostrarán en la "lista de aparatos" de la interfaz de usuario.

5. Compruebe, mediante el número de serie, si se han encontrado todos los aparatos instalados.
Si falta algún aparato por encontrar, restablezca los ajustes de fábrica del mismo y reinicie el proceso de escaneado.

Posibles motivos por los que no se ha encontrado el aparato:

- El aparato no se encontraba en modo de programación.
- Ha expirado el tiempo de programación de 30 minutos.
- El aparato ya había sido acoplado a otro sistema.

Restablecer los ajustes de fábrica del aparato inalámbrico

1. Desconecte la corriente del aparato free@home Wireless.
2. Mantenga presionada la tecla de la parte inferior izquierda.
3. Vuelva a conectar la corriente del aparato.

El LED parpadeará lentamente durante 10 segundos, rápidamente durante 5 segundos y, a continuación, se apagará.

Se han restablecido los ajustes de fábrica y el aparato puede ser programado de nuevo.



Nota

Los aparatos que ya se encuentran en estado de fábrica no se restablecen. El LED permanece apagado en el paso 3.

6.2 Asignar aparatos y establecer canales

Los aparatos conectados al sistema se deben identificar, es decir, se les asigna a una estancia de acuerdo a su función y reciben un nombre descriptivo.



La asignación tiene lugar a través de la función de asignación de la página web del System Access Point.

6.2.1 Añadir aparato

1. De la barra "Añadir aparatos", seleccione la aplicación deseada y arrástrela y suéltela sobre la vista en planta.

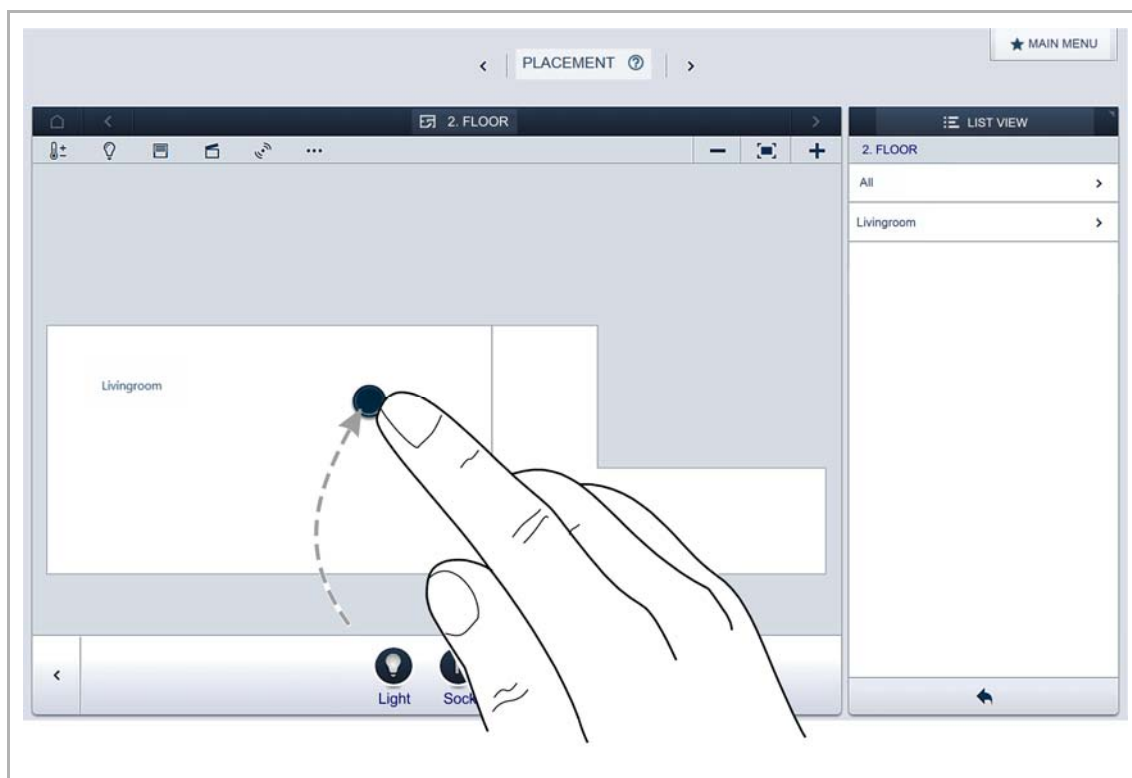


Fig. 12: Arrastrar la aplicación desde la barra añadir

Se abre una ventana emergente en la que aparece una lista con todos los aparatos conectados al bus y que son aptos para la aplicación seleccionada (p. ej. todos los actuadores de persiana, si se ha seleccionado la aplicación para persianas).

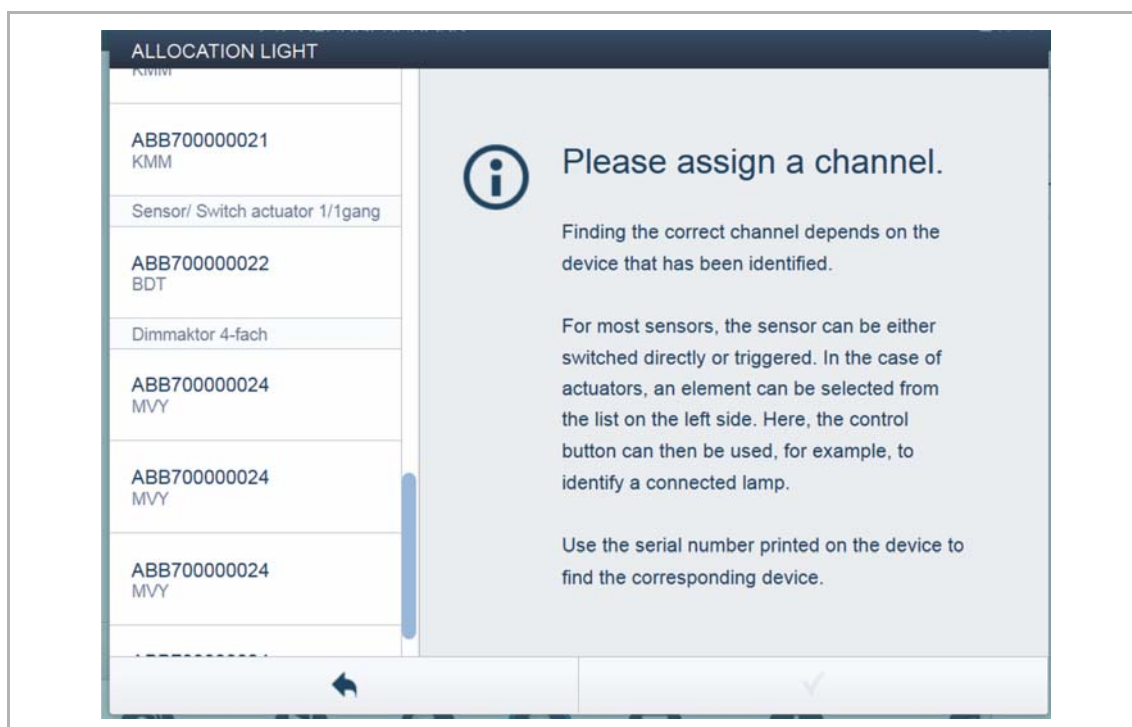


Fig. 13: Ventana emergente con los aparatos aptos

Identificación

El aparato puede ser identificado mediante el número de serie o por conmutación.

Identificación mediante el número de serie

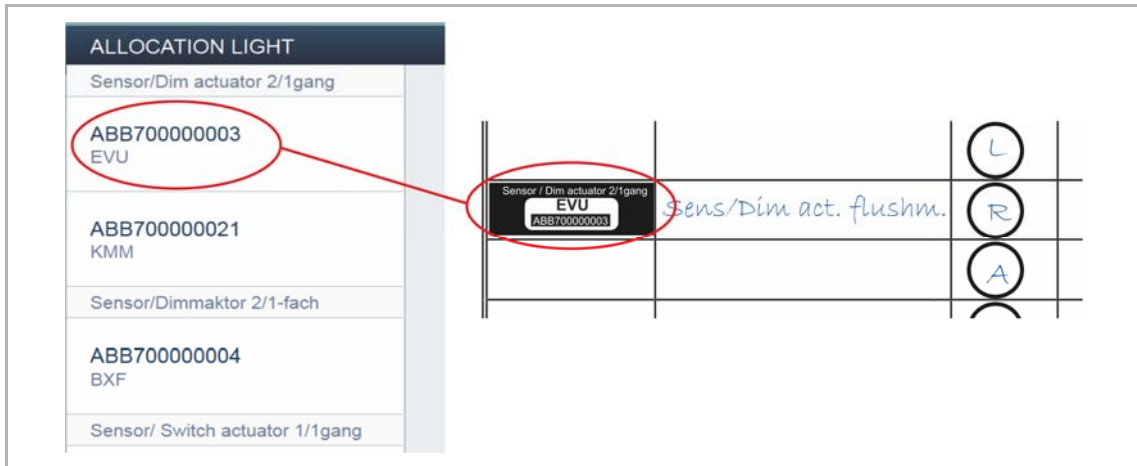


Fig. 14: Identificación mediante el número de serie

- Compare el número de serie de la ID corta de la etiqueta identificativa impresa en el aparato con los números y las IDs de la lista. De esta forma puede identificar el aparato y, dado el caso, el canal que busca.

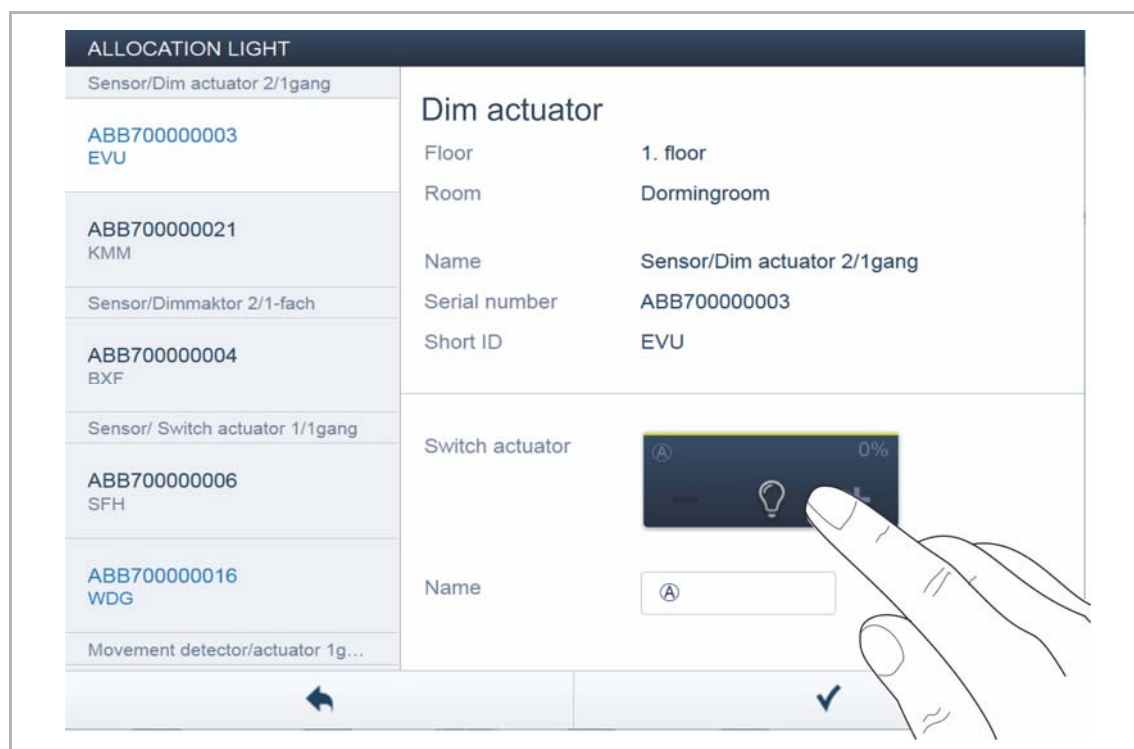
Identificación por conmutación (apto únicamente para actuadores)

Fig. 15: Identificación por conmutación

1. Seleccione un aparato y un canal de la lista.
2. Pulse el botón de la vista de detalle del aparato.
Se conmuta el receptor conectado.
3. Repita los dos últimos pasos, hasta que encuentre el aparato que busca.

Determinar el nombre

ALLOCATION LIGHT	
Sensor/Dim actuator 2/1gang	Dim actuator
ABB700000003 EVU	Floor 1. floor
ABB700000021 KMM	Room Dormingroom
Sensor/Dimmaktor 2/1-fach	Name Sensor/Dim actuator 2/1gang
ABB700000004 BXF	Serial number ABB700000003
Sensor/ Switch actuator 1/1gang	Short ID EVU
ABB700000006 SFH	Switch actuator
ABB700000016 WDG	Ceiling light 0%
Movement detector/actuator 1g...	Name Ceiling light

Fig. 16: Determinar el nombre

. Indique un nombre fácil de entender, con el que se va a mostrar posteriormente la aplicación, p. ej., "Luz de techo".

4. Active la marca de verificación situada abajo a la derecha.

Se aplicará lo que haya seleccionado.

**Nota**

Al seleccionar una unidad de sensor/actuador de atenuación, en la pantalla se muestran automáticamente los símbolos correspondientes para el actuador de conmutación y para el sensor.

**Nota**

Los ajustes de los aparatos se ajustan mediante la interfaz de usuario basada en web del System Access Point.

En el caso de los aparatos preprogramados (unidad de sensor/actuador de atenuación) se pueden modificar los preajustes. De esta manera se puede influir en la selección del canal. Sin embargo, para realizar parte de estos ajustes será necesario un acceso de instalador (véase la ayuda online del System Access Point). Los ajustes de los parámetros permanecen tal como se describe arriba.

6.3 Opciones de ajuste por canal

Para cada canal se deben realizar ajustes generales y configuraciones especiales de los parámetros.



Los ajustes se llevan a cabo mediante la función de asignación de la de la interfaz basada en web del System Access Point.

Seleccionar aparato

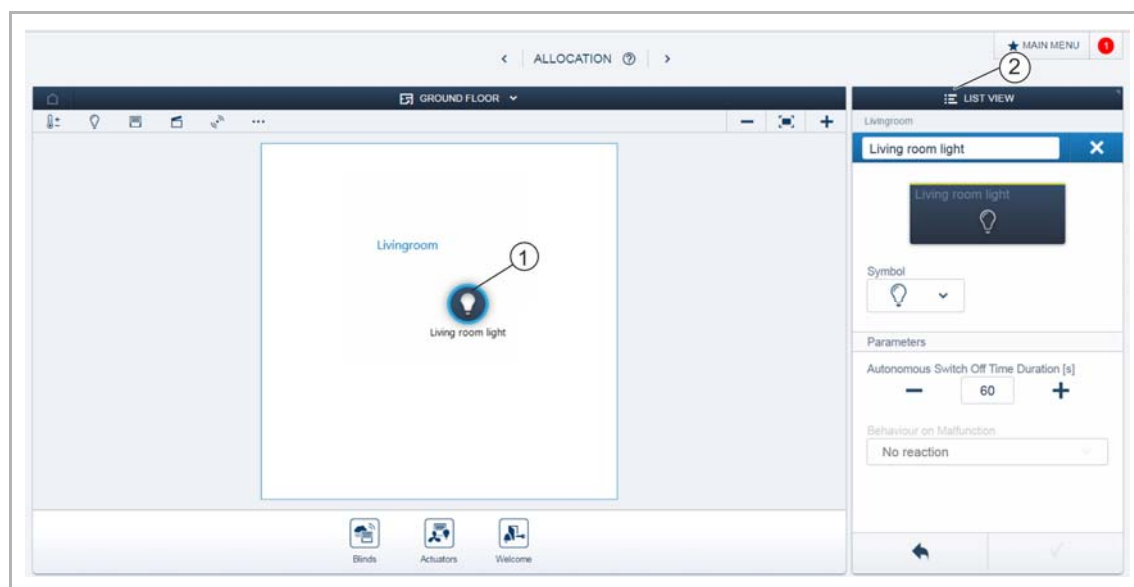


Fig. 17: Seleccionar aparato

1. Seleccione el símbolo del aparato [1] en el dibujo en planta de la vista de trabajo.

En la vista de listado [2], se muestran todas las opciones de ajuste para el canal correspondiente. En el caso de interruptores de tecla (sensores), se debe seleccionar el interruptor de tecla correspondiente.

Están disponibles los siguientes ajustes.

Ajustes de parámetros sensor/actuador de atenuación 1/1

Ajustes de actuador

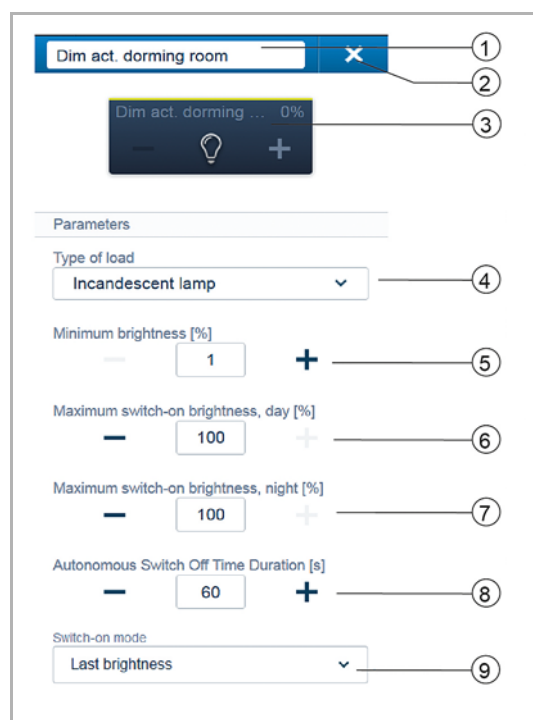


Fig. 18: Ajustes de actuador

- [1] Cambio del nombre
- [2] Eliminación del canal
- [3] Conmutación del actuador mediante el botón.
Regulación del actuador mediante los botones -/+
- [4] Ajuste del tipo de carga conectada al actuador.
Selección de la función:
 - Reconocimiento de carga automático
 - Carga inductiva
 - Lámpara LED/de bajo consumo regulable
 - Bombilla incandescente
- [5] Ajuste de la luminosidad mínima en % mediante los botones -/+
- [6] Ajuste de la luminosidad de conexión máxima durante el día en % mediante los botones -/+
- [7] Ajuste de la luminosidad de conexión máxima durante la noche en % mediante los botones -/+
- [8] Ajuste del tiempo de seguimiento en segundos
 - Mediante los botones -/+ se puede determinar, p. ej., cuánto tiempo debe permanecer encendida la luz después de que el actuador haya desconectado el receptor.
- [9] Ajuste del modo de encendido
 - El parámetro determina si la lámpara se debe encender con la luminosidad ajustada por última vez o siempre con la luminosidad máxima.

Ajustes de sensor

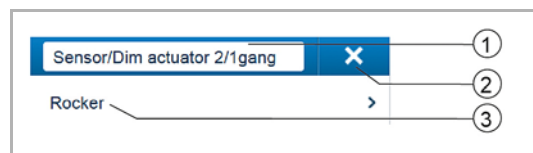


Fig. 19: Ajustes de sensor

- [1] Cambio del nombre
- [2] Eliminación del canal
- [3] Selección del interruptor de tecla en la vista de listado

Ajustes del interruptor de tecla

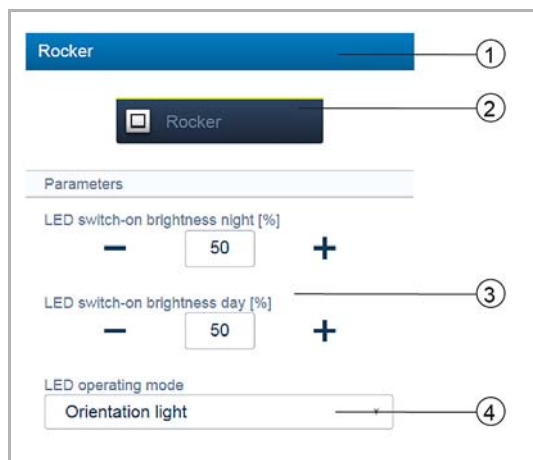


Fig. 20: Ajustes del interruptor de tecla

- [1] Cambio del nombre
- [2] Conmutación del sensor mediante el botón
- [3] Ajuste de la luminosidad de conexión LED noche/día en % mediante los botones -/+
 - El parámetro determina en qué grado porcentual de intensidad se ilumina el LED durante la noche/el día.

Nota

El parámetro funciona únicamente si existe un perfil horario con la aplicación "conmutación LED día/noche". El aparato (canal) debe estar enlazado con esta aplicación.



Símbolo de la aplicación

- [4] Selección del modo de funcionamiento LED:
 - Luz de orientación: el LED se ilumina permanentemente
 - Indicador de estado: el LED se ilumina al pulsar

El siguiente parámetro se encuentra disponible en los aparatos preprogramados. En el caso de todos los demás aparatos, este solamente se encuentra disponible tras el emparejamiento con un actuador. El ajuste en la vista de listado tiene lugar a través de la función de emparejamiento de la interfaz basada en web del System Access Point.



Fig. 21: Ajuste de interruptor de tecla tras enlazar el actuador

- [5] Selección de la función:
 - Elemento de control
 - Sensor de atenuación
 - Sensor de luz de escalera
 - Sensor posición forzada con./des.
 - Sensor de persiana
 - Posición forzada de persiana
 - Sensor de escenas (se puede visualizar una vez que el "sensor de escenas" esté seleccionado.
Pulsación corta-larga: "Sobrescribir escena"/"Conservar escena")

Ajustes de parámetros sensor/actuador de atenuación 2/1

Ajustes de actuador

Como en el caso de 1/1

Ajustes de sensor

Como en el caso de 1/1, pero se muestran dos interruptores de tecla (interruptor de tecla izquierdo y derecho) en la vista de listado.

Ajustes del interruptor de tecla

Como en el caso de 1/1, pero se llevan a cabo los ajustes para dos interruptores de tecla (interruptor de tecla izquierdo y derecho).

6.4 Enlaces

Ahora se pueden emparejar entre sí las unidades de sensores/actuadores de atenuación que se hayan creado mediante la función de asignación. De esta manera se pueden realizar apagados/encendidos o conmutaciones simples.



La vinculación se efectúa a través de la función de vinculación de la interfaz basada en web del System Access Point.



Nota

En el caso de los aparatos preprogramados (unidades de actuadores de atenuación), el emparejamiento entre el actuador y el sensor se realiza automáticamente, ya que estos se encuentran integrados en un mismo aparato.

6.4.1 Vincular el actuador y el sensor

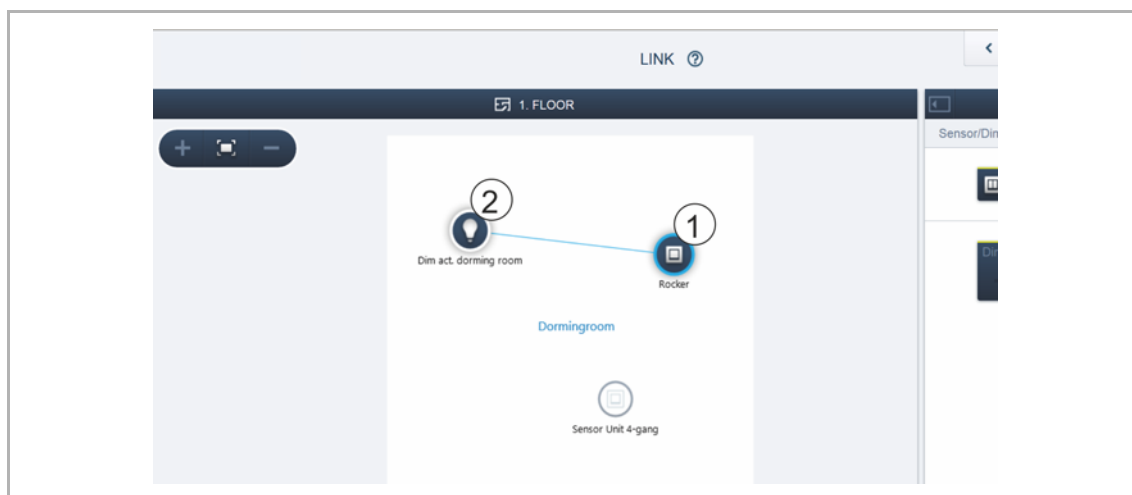


Fig. 22: Vincular el actuador y el sensor

1. En la superficie de trabajo, seleccione el sensor [1] que debe vincularse con el actuador.
2. Seleccione el actuador [2] que debe ser manejado mediante el sensor.
3. Para aceptar los datos introducidos, pulse la casilla de verificación de la parte inferior derecha.

Una línea azul muestra el emparejamiento entre ambos aparatos. La configuración realizada se transmite automáticamente a los aparatos. Esta transmisión puede durar algunos segundos (en función de la cantidad de aparatos afectados). Durante la transmisión se muestra una barra de progreso en los aparatos afectados.

6.4.2 Enlazar el actuador con otro sensor



Fig. 23: Enlazar el actuador con otro sensor

1. En la superficie de trabajo, seleccione el segundo sensor [1] que debe vincularse con el actuador.
2. Seleccione el actuador [2] que debe ser manejado mediante el sensor.
3. Para aceptar los datos introducidos, pulse la flecha situada en la parte inferior derecha.

Una segunda línea azul muestra el emparejamiento entre los dos aparatos. Tras la transmisión de la configuración, se podrá manejar el sensor directamente in situ.

7 Actualización

La actualización del firmware se produce a través de la página web del System Access Point.

8 Manejo

El manejo se realiza pulsando los diferentes interruptores de tecla. Su función viene determinada por la aplicación asignada o por su preprogramación y su parametrización.

Para los interruptores de tecla (teclas de control) hay disponibles numerosas aplicaciones.



Nota

El volumen de suministro incluye solamente el mecanismo electrónico. Este debe

completarse con un interruptor de tecla y un marco adecuados.

Puede consultar más información sobre los programas de conmutación en el catálogo electrónico (www.busch-jaeger-catalogue.com).

9 Mantenimiento

El aparato no requiere mantenimiento. En caso de daños (p. ej., debido al transporte o al almacenamiento) no debe realizarse reparación alguna. La garantía expirará si se abre el aparato.

Se debe garantizar la accesibilidad al aparato para su utilización, control, inspección, mantenimiento y reparación (según DIN VDE 0100-520).

9.1 Limpieza



¡Atención! – ¡Daños en el aparato!

- Al rociar producto de limpieza, podría penetrar por las ranuras en el aparato.
 - No rociar el aparato directamente con productos de limpieza.
- Los productos de limpieza agresivos pueden dañar la superficie del aparato.
 - No se deben utilizar bajo ningún concepto productos corrosivos o abrasivos ni disolventes.

Los aparatos sucios se deben limpiar con un paño suave seco.

- Si no fuera suficiente, humedecer el paño ligeramente con una solución jabonosa.

9.2 Diagnóstico del estado de fallo

Si el aparato no funciona, en la conexión de la fase (L) se puede comprobar la existencia de tensión en el control de fase L y, de esta manera, determinar si pasa la corriente por el aparato tras la conexión. Si pasa corriente por el aparato, la causa de la avería no se deberá al mecanismo electrónico.

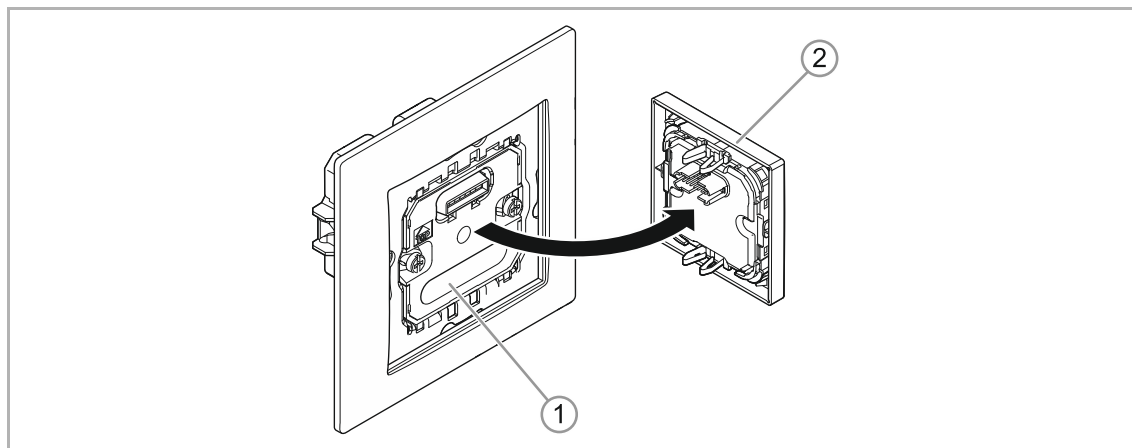


Fig. 24: Conexión de la fase L

1. Retire el interruptor de tecla y el sensor [2].
2. Coloque la sonda de un medidor de corriente en la conexión de la fase L [1].

El medidor de corriente indicará si pasa corriente por el aparato.

10 Notas

11 Índice

A		Instalación16
Actuador.....9		Instrucciones de seguridad6, 14
Actualización.....33		L
Actualización del firmware.....33		LED.....8
Ajustes de parámetros		Limpieza.....33
sensor/actuador de atenuación 1/1.....27		M
sensor/actuador de atenuación 2/1.....29		Manejo.....33
Añadir aparato.....22		Mantenimiento.....33
Aparato inalámbrico		Medio ambiente.....7
ajustes de fábrica.....20		N
Asignación de aparatos.....21		Notas.....35
C		Notas para la planificación.....14
Conexión y montaje.....14		Número de serie.....23
Cuadro sinóptico del aparato.....10		P
Cualificación del personal.....5		Puesta en servicio.....18
D		R
Datos técnicos.....11		Responsabilidad.....3
Determinar el nombre.....25		Resumen de tipos.....9
Diagnóstico del estado de fallo.....34		S
E		Seguridad.....4
Enlaces.....30		Seleccionar aparato.....26
actuador.....31		Sensor.....9
otro sensor.....32		System Access Point.....18
sensor.....31		acoplamiento con aparatos inalámbricos.....19
Esquemas de conexiones.....15, 16		T
Esquemas de dimensiones.....13		Temperatura
Estructura y funcionamiento.....8		almacenamiento.....11
Etiqueta de identificación.....23		ambiente.....11
F		Tipos de carga.....12
Funktionen.....9		U
G		Uso conforme al fin previsto.....5
Grado de protección.....11		Uso no conforme.....5
Grupo de destino.....5		V
I		Volumen de suministro.....9
Identificación.....23		
Indicaciones sobre el manual.....3		
Indicaciones y símbolos empleados.....4		

Una empresa del grupo ABB

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Postfach
58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

www.BUSCH-JAEGER.com
info.bje@de.abb.com

Servicio central de ventas:

Tel.: +49 2351 956-1600

Fax: +49 2351 956-1700

Nota

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas así como modificaciones en el contenido sin aviso previo.

En los pedidos, las indicaciones acordadas detalladas serán válidas. ABB no se hace en ningún modo responsable de cualquier fallo o falta de datos de este documento.

Quedan reservados todos los derechos de este documento y los objetos e ilustraciones contenidos en el mismo. Sin la autorización expresa de ABB queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros.

Copyright© 2016 Busch-Jaeger
Elektro GmbH

Quedan reservados todos los
derechos