



A

B

F

Подключение вторичных цепей выключателя Tmax (T4-T5-T6). Стационарное исполнение

Для унификации схем, подключение вторичных цепей выключателей АВР выполняется через типовые клеммные сборки. Указанные клеммные сборки принимаются конструктивными частями автоматических выключателей. Обозначение клеммных сборок в схеме: QF.X, где QF заменяется позиционным обозначением выключателя.

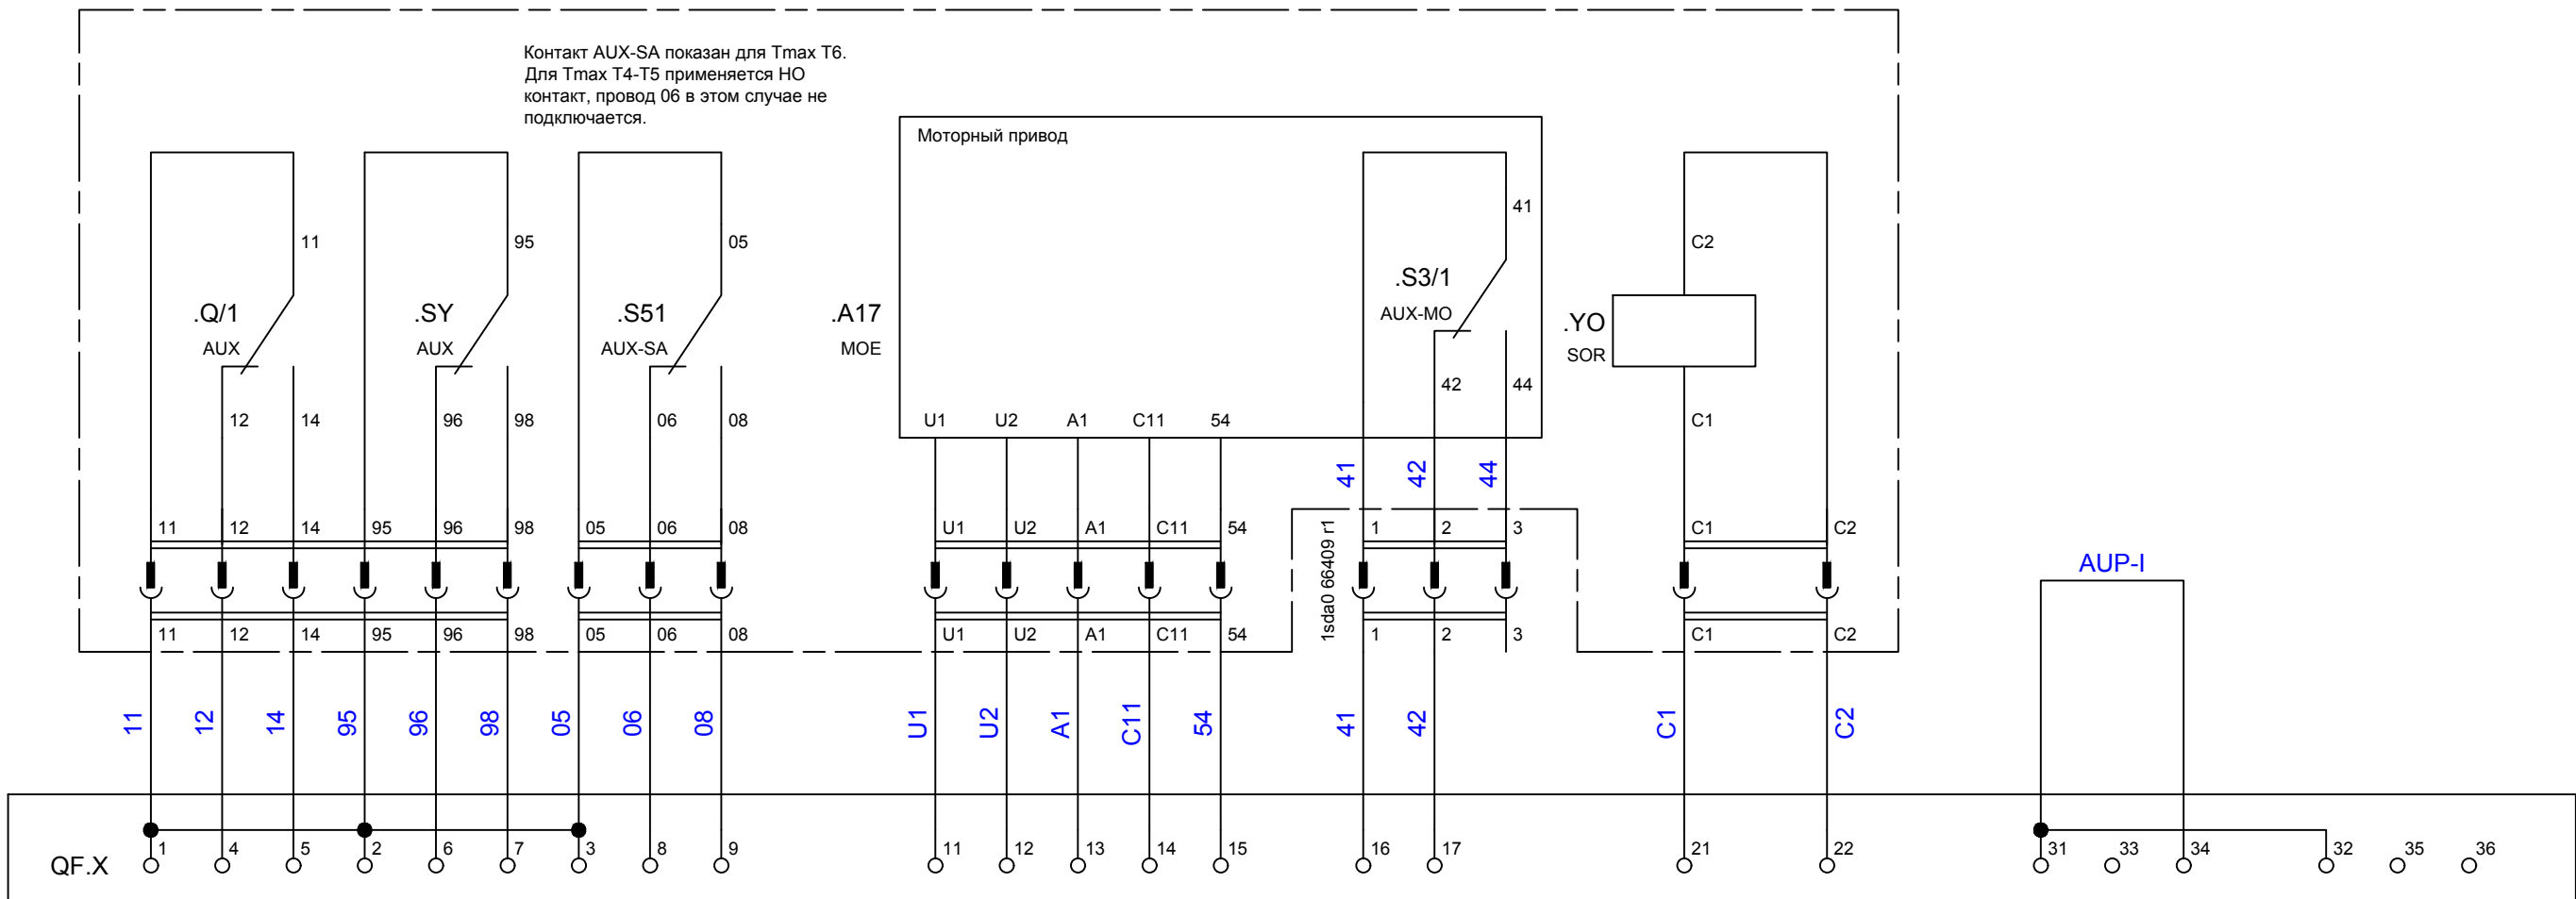

Title
Tmax T4-T5-T6. Вторичные цепи

Page

2/2

Resp. (division/department)

Document id.

Rev.

Lang.

ELDI

9CNR000007-001

C

ru