

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2013010309662463

发证日期: 2021年08月11日

有效期至: 2031年08月11日

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委托人名称             | ABB Stotz-Kontakt GmbH                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 及注册地址             | Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany                                                                                                                                                                                                                           |
| 制造商名称             | ABB Stotz-Kontakt GmbH                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 及注册地址             | Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany                                                                                                                                                                                                                           |
| 生产企业名称            | ABB 新会低压开关有限公司                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 及生产地址             | 广东省江门市新会区今古洲工业开发区                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 产品名称和系列、<br>规格、型号 | 电子式过载继电器<br>EF460-500, EF750-800 Ui:1000V; Ue: 1000V; Ie: EF460: 150-500A, EF750:<br>250-800A; 脱扣级别: 10E, 20E and 30E; 3P; IP00; 配用的辅助触头: Ith:6A;<br>AC-15:Ue/Ie: 24-240V/3A, 400V/1.1A, 500V/0.75A, DC-13: Ue/Ie: 24V/1.5A,<br>125V/0.55A, 250V/0.27A, 600V/0.1A; 1NO1NC |
| 产品标准和技术要求         | GB/T 14048.4-2020                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 认证模式              | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督                                                                                                                                                                                                                                                       |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

刘江

谢肇熙



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0085881

# CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

## TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2013010309662463

Valid from: Aug.11,2021

Valid until: Aug.11,2031

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT</b>              | ABB Stotz-Kontakt GmbH<br>Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER</b>           | ABB Stotz-Kontakt GmbH<br>Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NAME AND LOCATION OF THE FACTORY</b>                          | ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd.<br>Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province, P.R.China                                                                                                                                                 |
| <b>PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION</b>                     | Electronic Overload Relay<br>EF460-500 , EF750-800 Ui:1000V; Ue: 1000V; Ie: EF460: 150-500A, EF750: 250-800A; Trip Class: 10E, 20E and 30E; 3P ; IP00; Auxiliary Contact: Ith:6A; AC-15:Ue/Ie: 24-240V/3A, 400V/1.1A, 500V/0.75A, DC-13: Ue/Ie: 24V/1.5A, 125V/0.55A, 250V/0.27A, 600V/0.1A; 1NO1NC |
| <b>THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS</b> | GB/T 14048.4-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES</b>                             | Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection                                                                                                                                                                                                                 |

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

Date of original issued: Aug.14,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



SIGN BY

刘江

SIGNATURE

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0085881

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2013010309662463

第 1 页 共 4 页

纸 号: 85881

型号的解释:

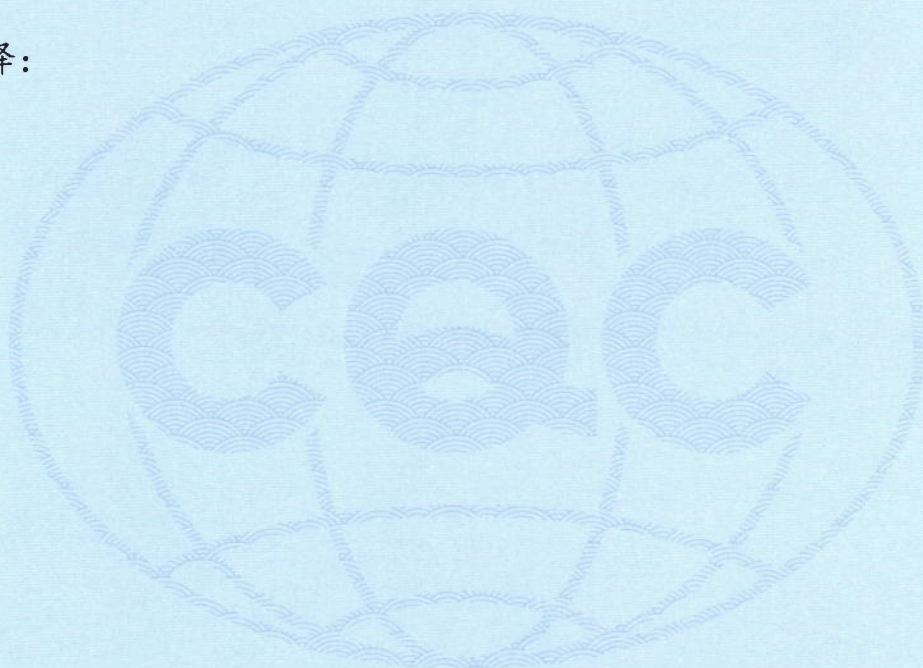

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2013010309662463

第 2 页 共 4 页

纸 号: 85881

| <u>E</u> | <u>F</u> | <u>460 - 500</u> |
|----------|----------|------------------|
| 1        | 2        | 3                |
|          |          | 4                |

1.Electronic Overload Relay

2.For AF contactor range

3.Frame size

4.Upper nominal current

1、电子式过载继电器

2、用于 AF 系列接触器

3、框架等级

4、最大工作电流

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证


### 附 录

证书编号: CQC2013010309662463

第 3 页 共 4 页

纸 号: 85881

型号的解释: (续)

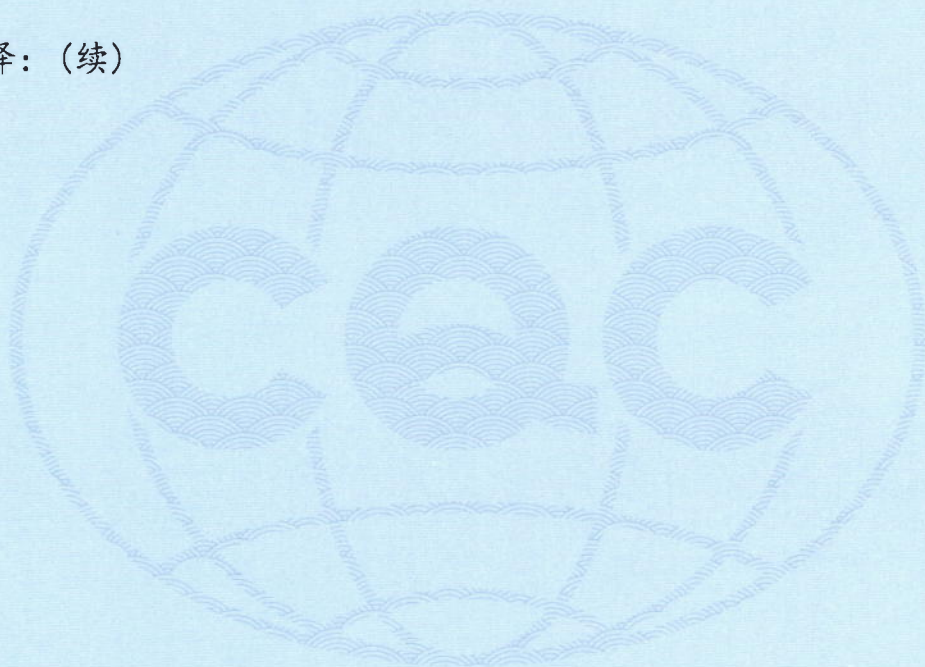

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2013010309662463

第 4 页 共 4 页

纸 号: 85881

| <u>E</u> | <u>F</u> | <u>750</u> | <u>- 800</u> |
|----------|----------|------------|--------------|
| 1        | 2        | 3          | 4            |

1. Electronic Overload Relay

2. For AF contactor range

3. Frame size

4. Upper nominal current

1、电子式过载继电器

2、用于 AF 系列接触器

3、框架等级

4、最大工作电流

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

